



## Fundamentplan: 2 Bolzen, linkes Tor

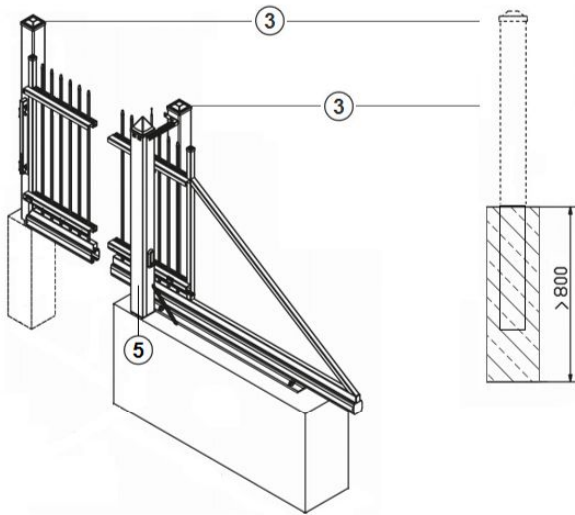

## Ansicht vom Grundstück

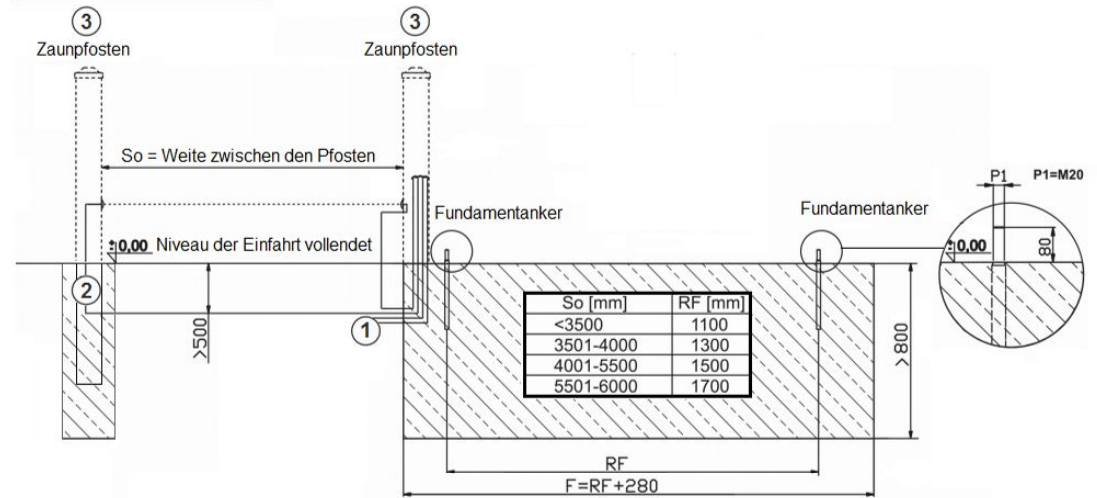

Ihr So ( Weite zwischen den Pfosten) in mm:

Ihr RF ( Fundamentanker Abstand ) in mm:

### Wichtige Hinweise:

- Es ist erforderlich die Fundamentanker senkrecht einzusetzen
- Behalten Sie die Absolute Flucht während dem setzen der Fundamente.
- Der Querschnitt der Versorgungs- und Steuerleitung darf nicht geändert werden. Eine Änderung kann zu Installationsschwierigkeiten führen.

- ① ( Torantrieb ) Versorgungsleitung bei einem Abstand < 30m = 1,5mm<sup>2</sup> / > 30m = 2,5mm<sup>2</sup> ( Montage - Reserve 2m)
- ② ( Lichtschanke ) Versorgungs- und Steuerleitung 4x 0,6mm<sup>2</sup> ( Montage - Reserve 1m)
- ③ Zaunpfosten zum einbetonieren
- ④ Austrittsstelle für die Versorgung - und Steuerleitung für den Torantrieb und die Lichtschanke mit Montage - Reserve 2m
- ⑤ Antriebspfosten

## Ansicht von Oben

